


Legenda	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	1 Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	2 Interruptores simples 2 teclas - 1,10m do piso
	3 Interruptores simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária LED 15W
	Luminária LED 32W
	Placa 2x4ft - ventilador de teto
	Ponto genérico de luz 15W
	Quadro de distribuição
	Saída horizontal para eletroduto
	90°
	Terminal
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,80m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Ventilador

Legenda de condutos	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa

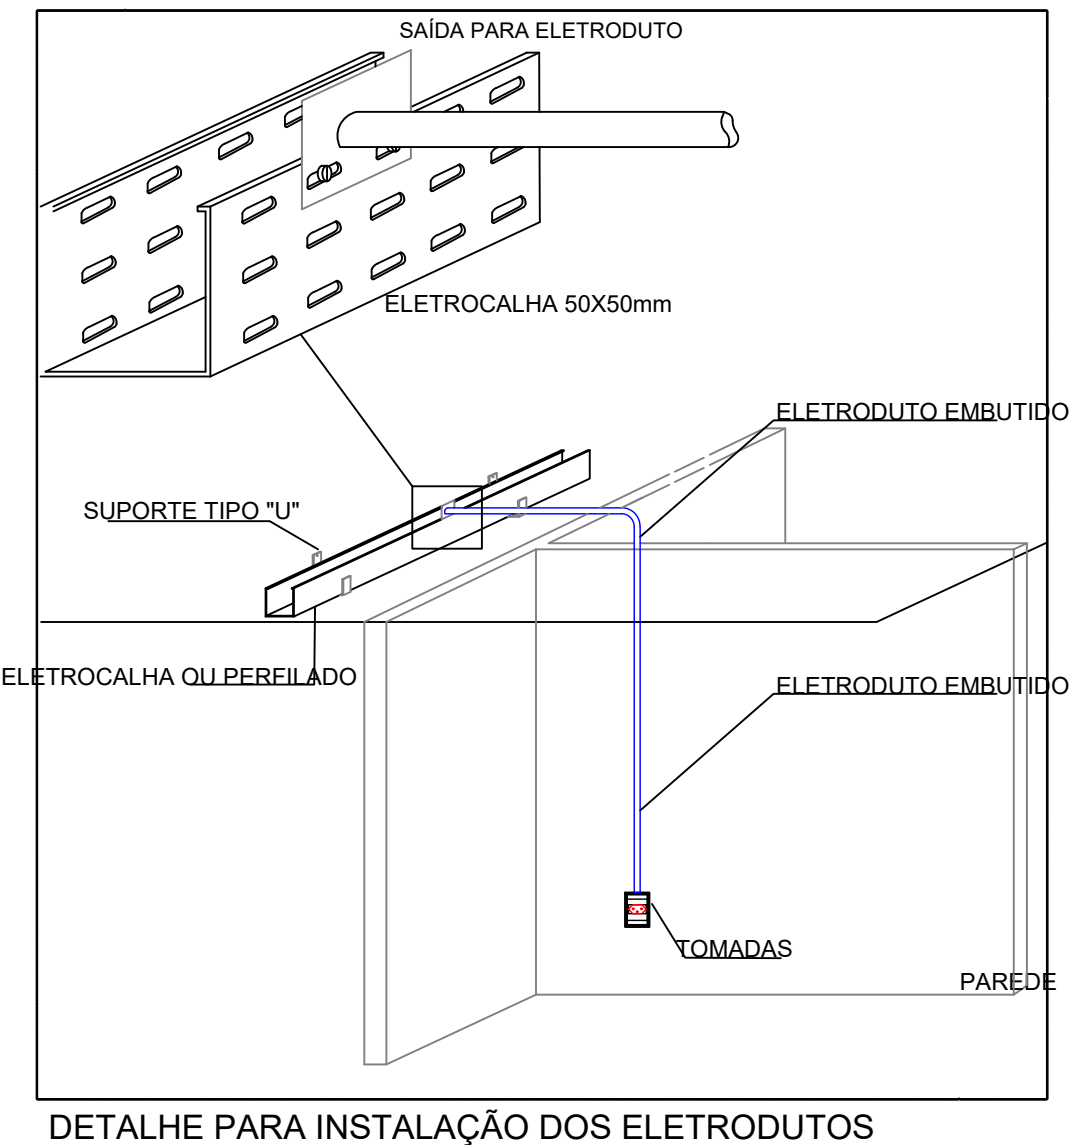

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES			
Nº	REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO

PROJETO:	
Resposta Técnica	
Comentário	
OBJETO: ESCOLA PADRÃO - MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL	
ENDEREÇO:	
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO	
CONTEÚDO: Tomadas e Uso Geral, Detalhes e Legendas.	FOLHA: 05/07
AUTOR DO PROJETO:	ÁREAS: TERRENO: 00,00 m² COBERTA: 00,00 m² CONSTRUÍDA: 2.959,54 m² TAXA DE OCUPAÇÃO: 00,00 m²
COLABORAÇÃO:	DISCIPLINA: ELÉTRICO
ESCALA: 1:100	CÓDIGO:
DATA: março 22	